

Meß-/Wandlerschrank 400A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB 2012 Mitteldeutschland

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54, Zählerfeld mit Bedienfenster

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel

(1xKundenzyliner eingebaut)

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!**

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1x100mm Reserveplatz
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 2xNH2 Doppel-Sicherungslastschaltleiste Abgang
(V-Klemme 10-240mm², 3x2pol schaltbar)
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870 450mm mit
 - Wandlerprüf- und Trennklemme nach Vorgabe NB
 - Sicherungselement D01/10A 3polig
 - Schaltschrankheizung mit Thermostat SH45 und Sicherung
 - TAE-Dose 1x6 N-AP
 - RJ 45-Dose
 - 3xLeuchtaster im OAR
- 1x SDE-Platz
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

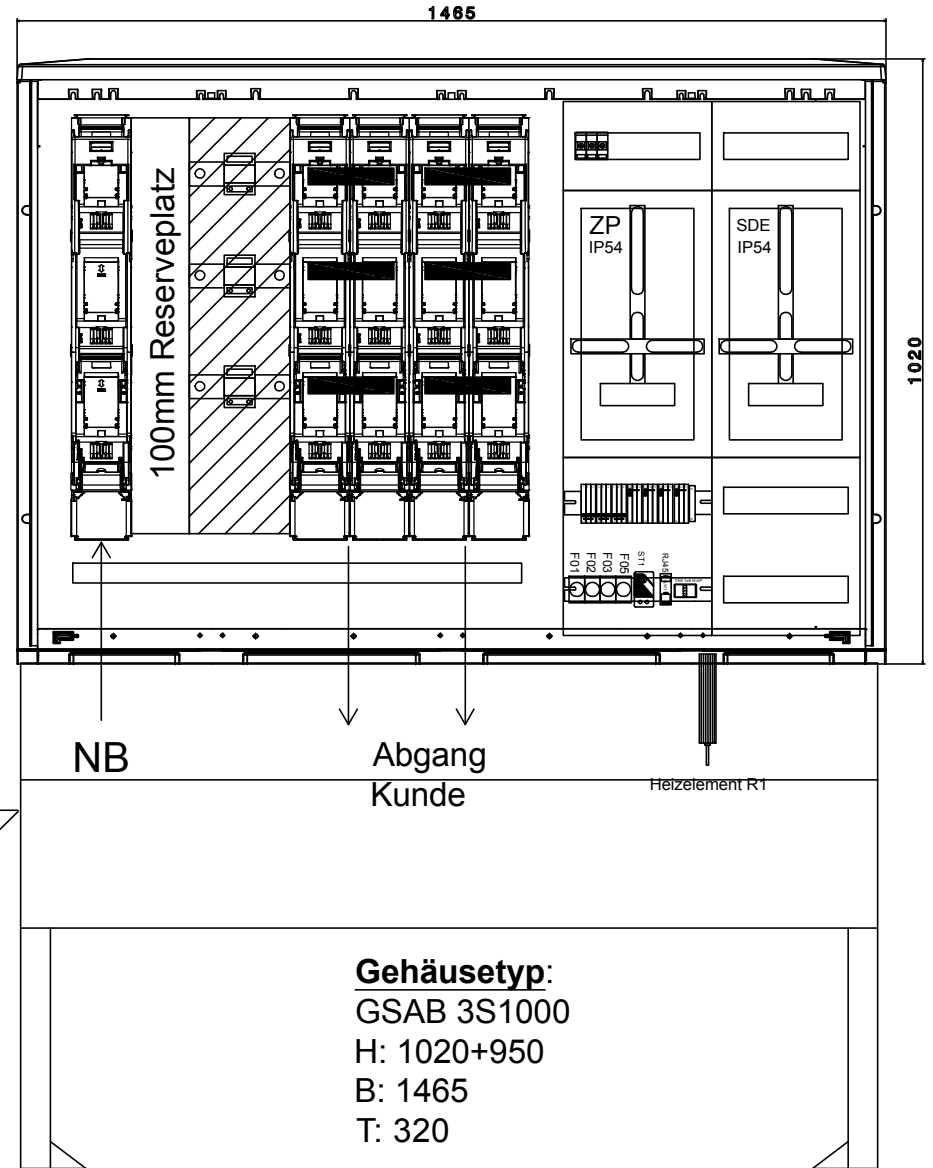

| | | | | | |
|-------|----------|--------|------------|---------------------------|-----------|
| | | Datum | 08.03.2016 | Projekt: Wandlermessung | Ang.-Nr.: |
| | | Bearb. | M.Biermann | Best.-Nr.:03.W400.001E1A4 | Auf.-Nr.: |
| Zust. | Anderung | Datum | Name | Norm | Urspr. |
| | | | | | Ers.f. |
| | | | | | Ers.d. |



| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | = |
| | | | + |
| Lindenstraße 23 99718 Greußen | Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30 | Bl. 1 v. 1 Bl. | |