Meß-/Wandlerschrank 630A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Mainova Service Dienste GmbH sowie TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau , ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

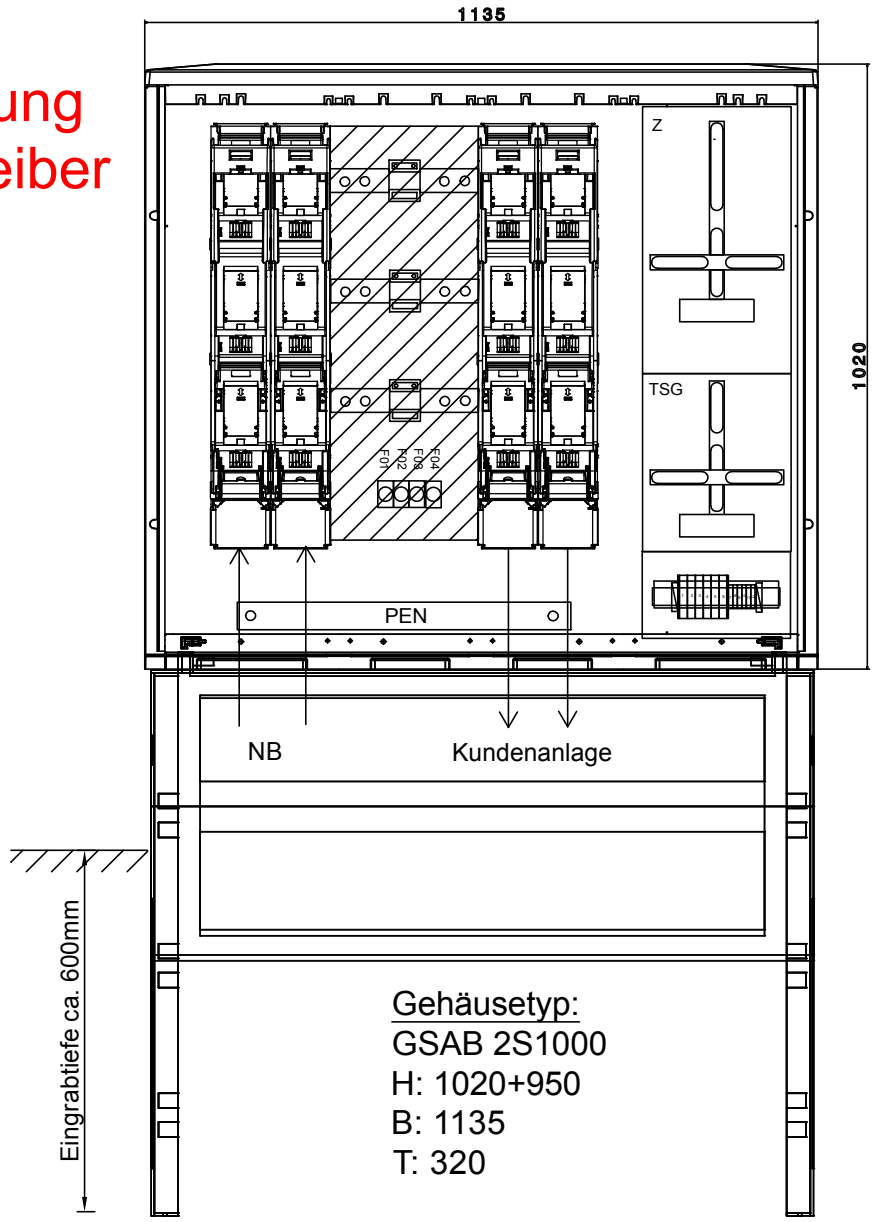

Gehäusetyp:
GSAB 2S1000
H: 1020+950
B: 1135
T: 320

bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem 630A
- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form B mit Laschen 40x10x250
- D01/6A-Sicherungsblock 4-polig
- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xVerteilerfeld für Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
- 1xTSG-Feld 300mm
- RJ45-Buchse
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Trenneinrichtungen 4-polig
- Sockelfüllmaterial SFM 2

				Datum	04.04.2016	Projekt: Wandlermessung	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	**Best.-Nr.:49.W630.001**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.