Meß-/Wandlerschrank 400A

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB EnergieNetz Mitte GmbH oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung Netzbetreiber einholen !!!

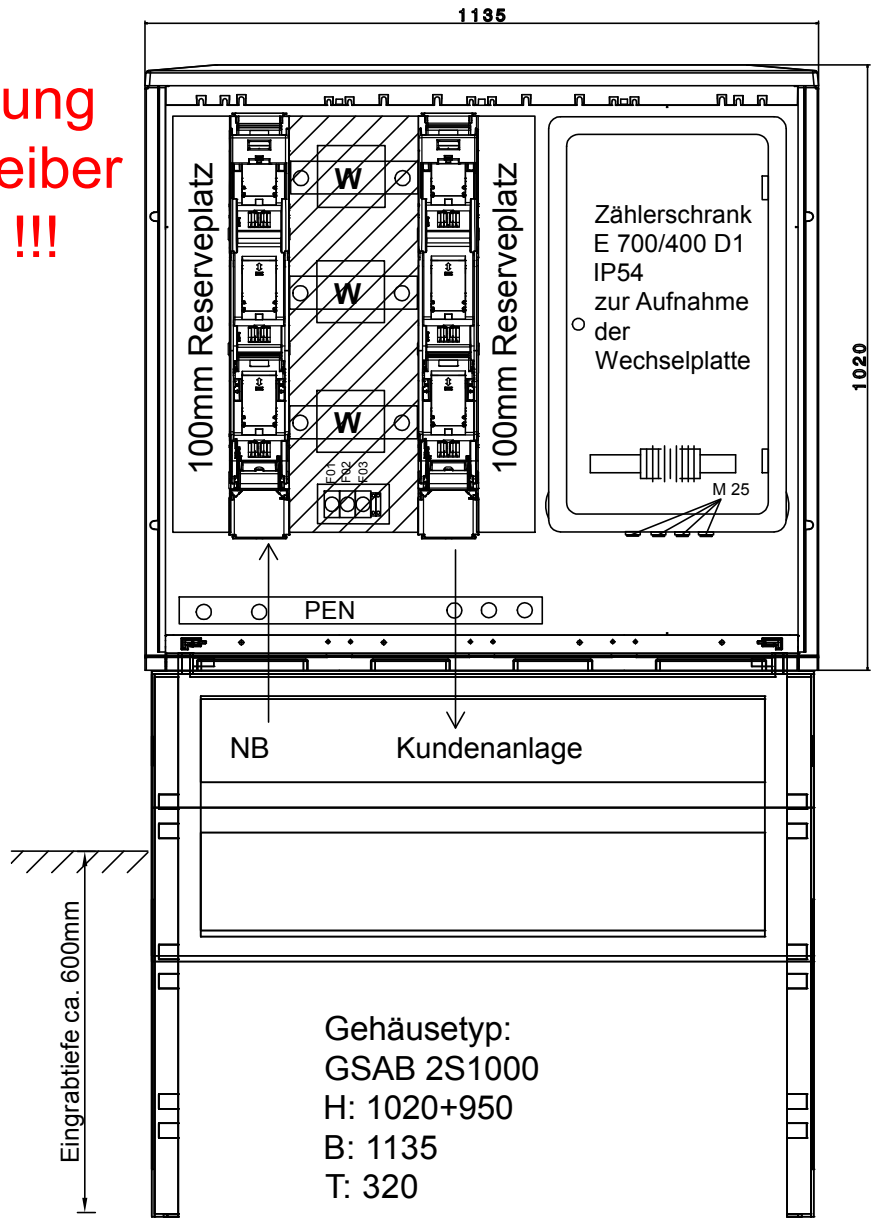

bestehend aus:

- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (V-Klemme 95-240mm²,3x1-polig schaltbar)
- 2xReserveplatz 100mm
- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 40x10x170
- D01-Sicherungsblock 3-polig Spannungspfadsicherung
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
  (V-Klemme 95-240mm²,3x1-polig schaltbar)
- Zählerwechselschrank für Zählerwechselplatte 400x700mm
  (inkl. Zählerwechseltafel eingebaut)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene
- Sekundärverdrahtung gemäß Anforderung NB

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Sockelfüllmaterial SFM 2

				Datum	18.08.2016	Projekt: Wandlermessung	Ang.-Nr.:		=
				Bearb.	M.Biermann	**Best.Nr: 12.W400.001**			+
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.		

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH

Lindenstraße 23 Tel: +49 3636/76140
99718 Greußen Fax: +49 3636/761430

Bl. 1 v. 1 Bl.